


"A" változat

Lépcsőházként 1db felszálló fővezeték

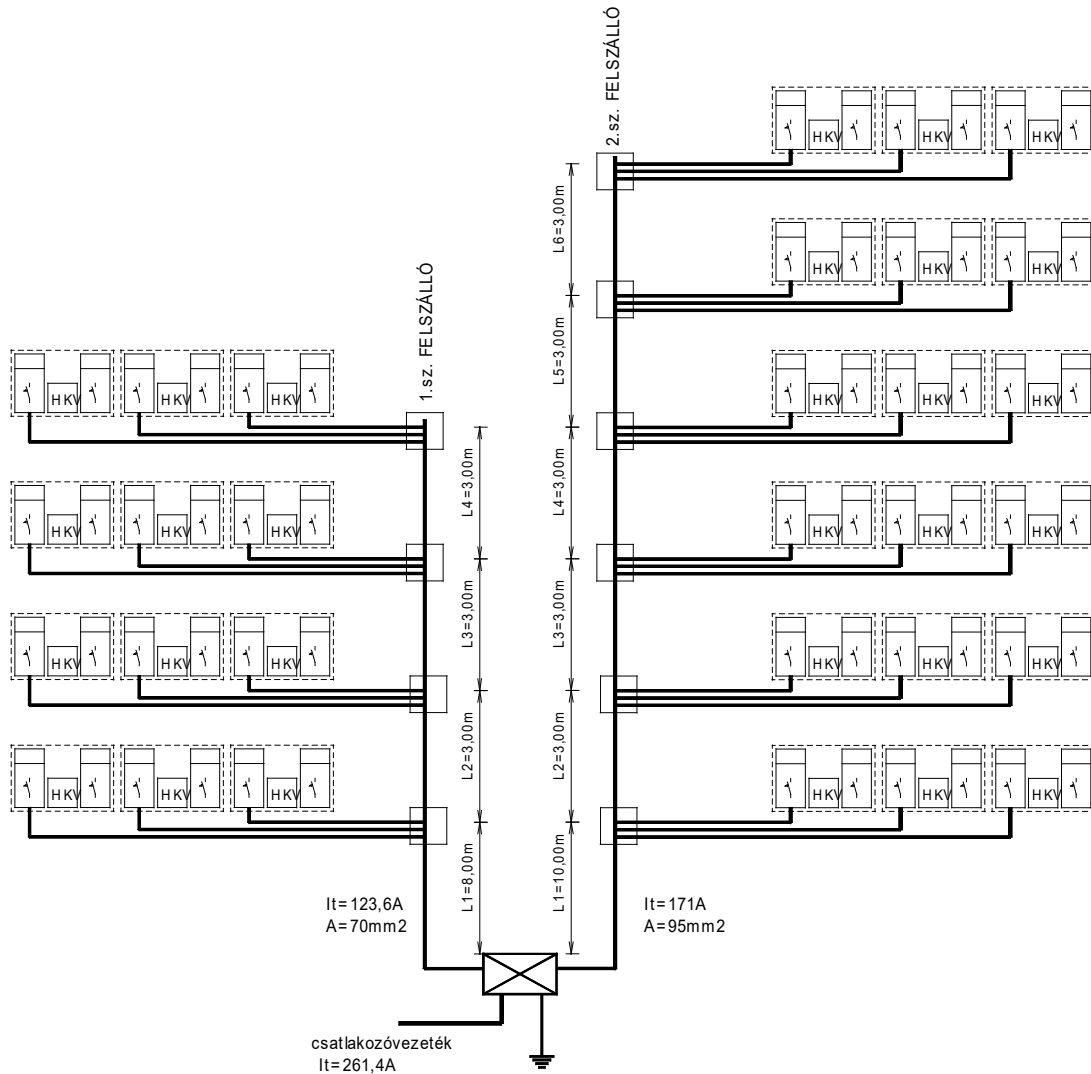

Adatok:

Lakások méretezési teljesítménye:	13,8kW
Forróvíztároló:	1,2kW
1.lépcsőházban	12 db lakás
2.lépcsőházban	18 db lakás
1.sz. felszálló nyomvonalhossz:	17m
1.sz. felszálló számított méretezési áram:	123,6A
2.sz. felszálló nyomvonalhossz:	25m
2.sz. felszálló számított méretezési áram:	171A
Csatlakozóvezeték méretezési áram:	261A

A nagyáramú biztosítóval védett felszálló fővezeték **nem preferált** megoldás!